




PRZEKRÓJ PŁ

PRZEKRÓJ NA POZIOMIE

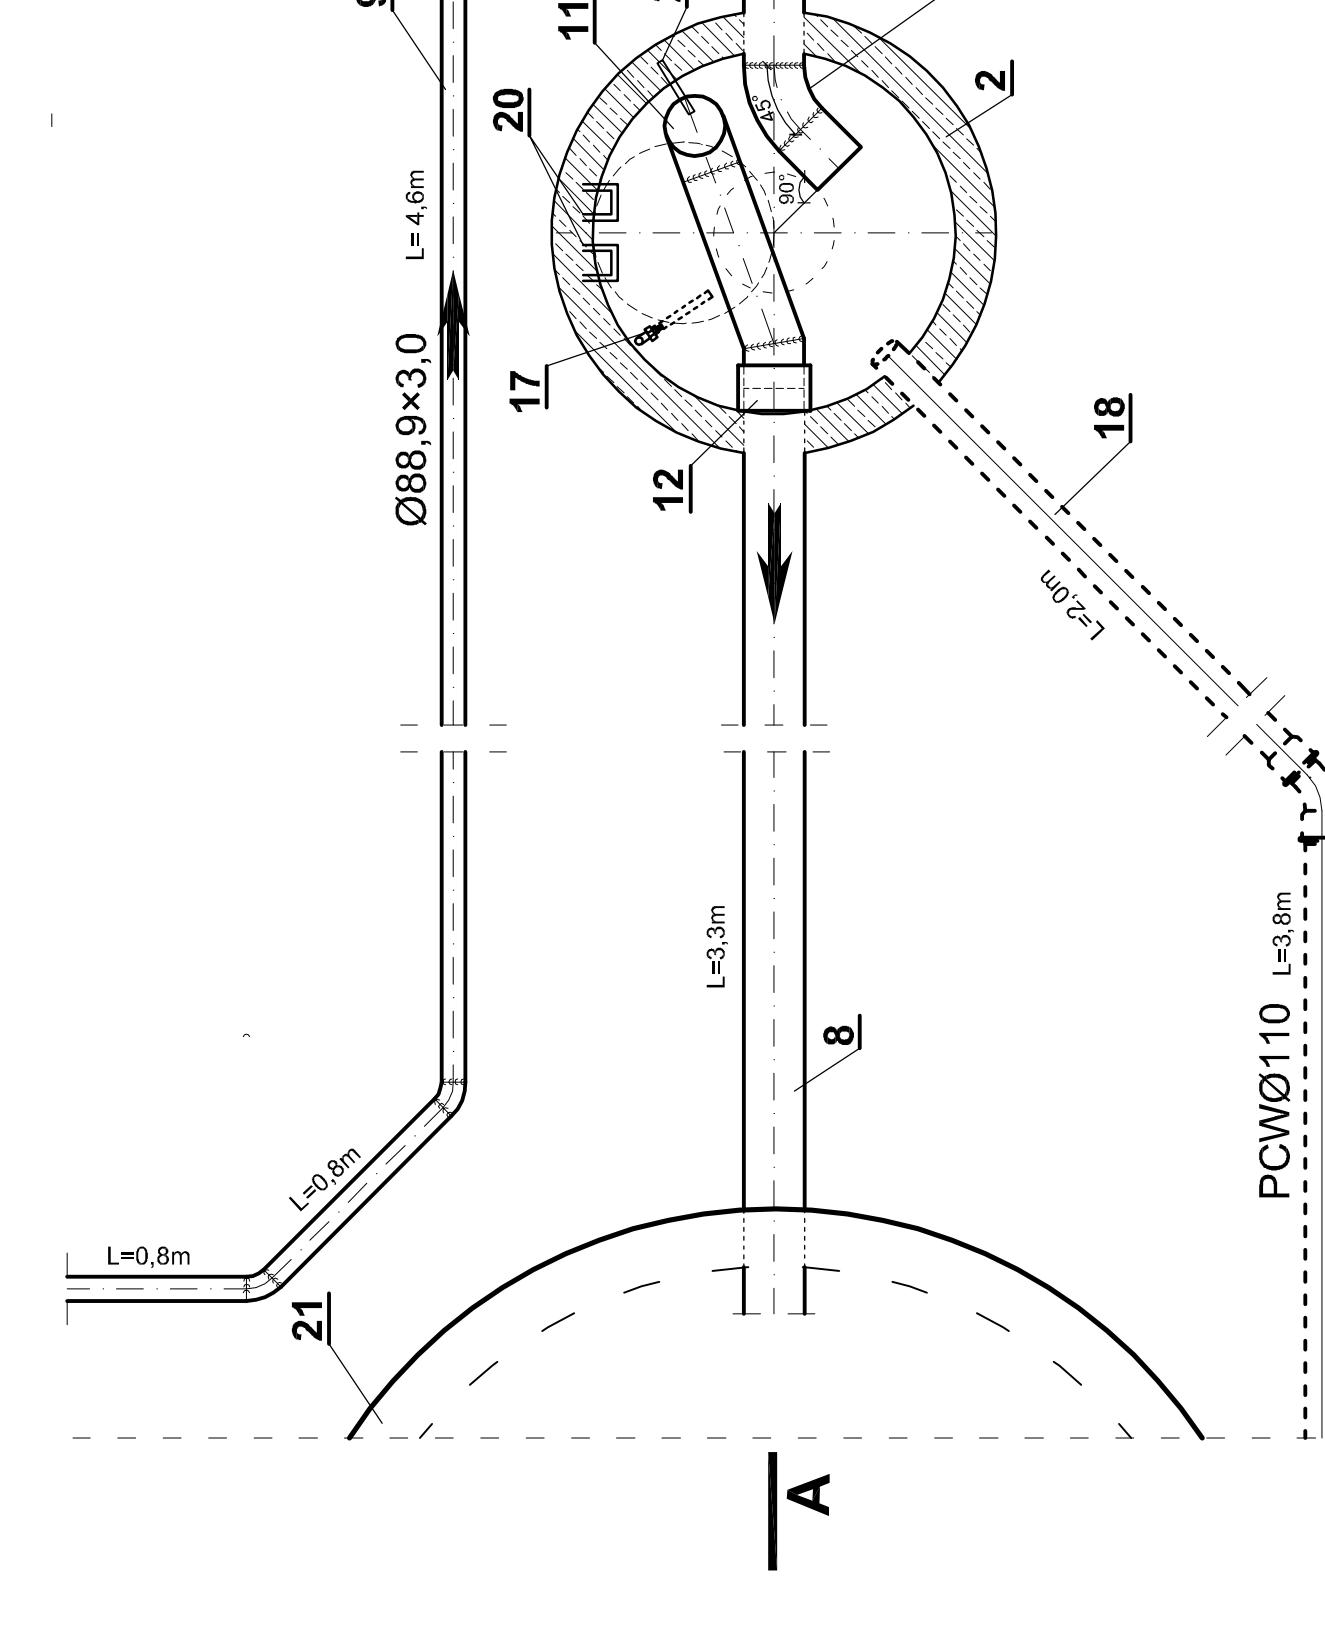

Uwaga:

1. W armaturze i łącznikach stosować uszczelki.
2. Ze względu na duże zagrożenie korozją od z utleniającego się w skroplinach siarkowodnych być wykonane ze stali odpornej na kwas: 1.4404, 1.4571, 1.4539.

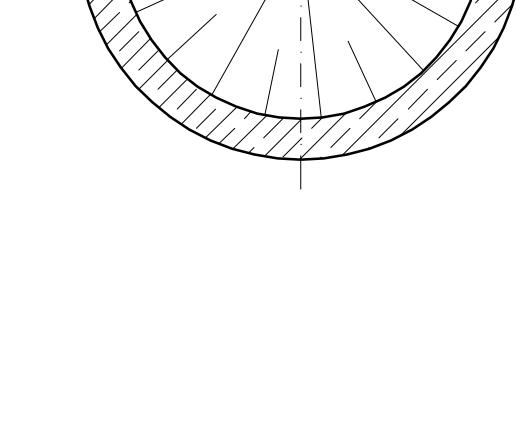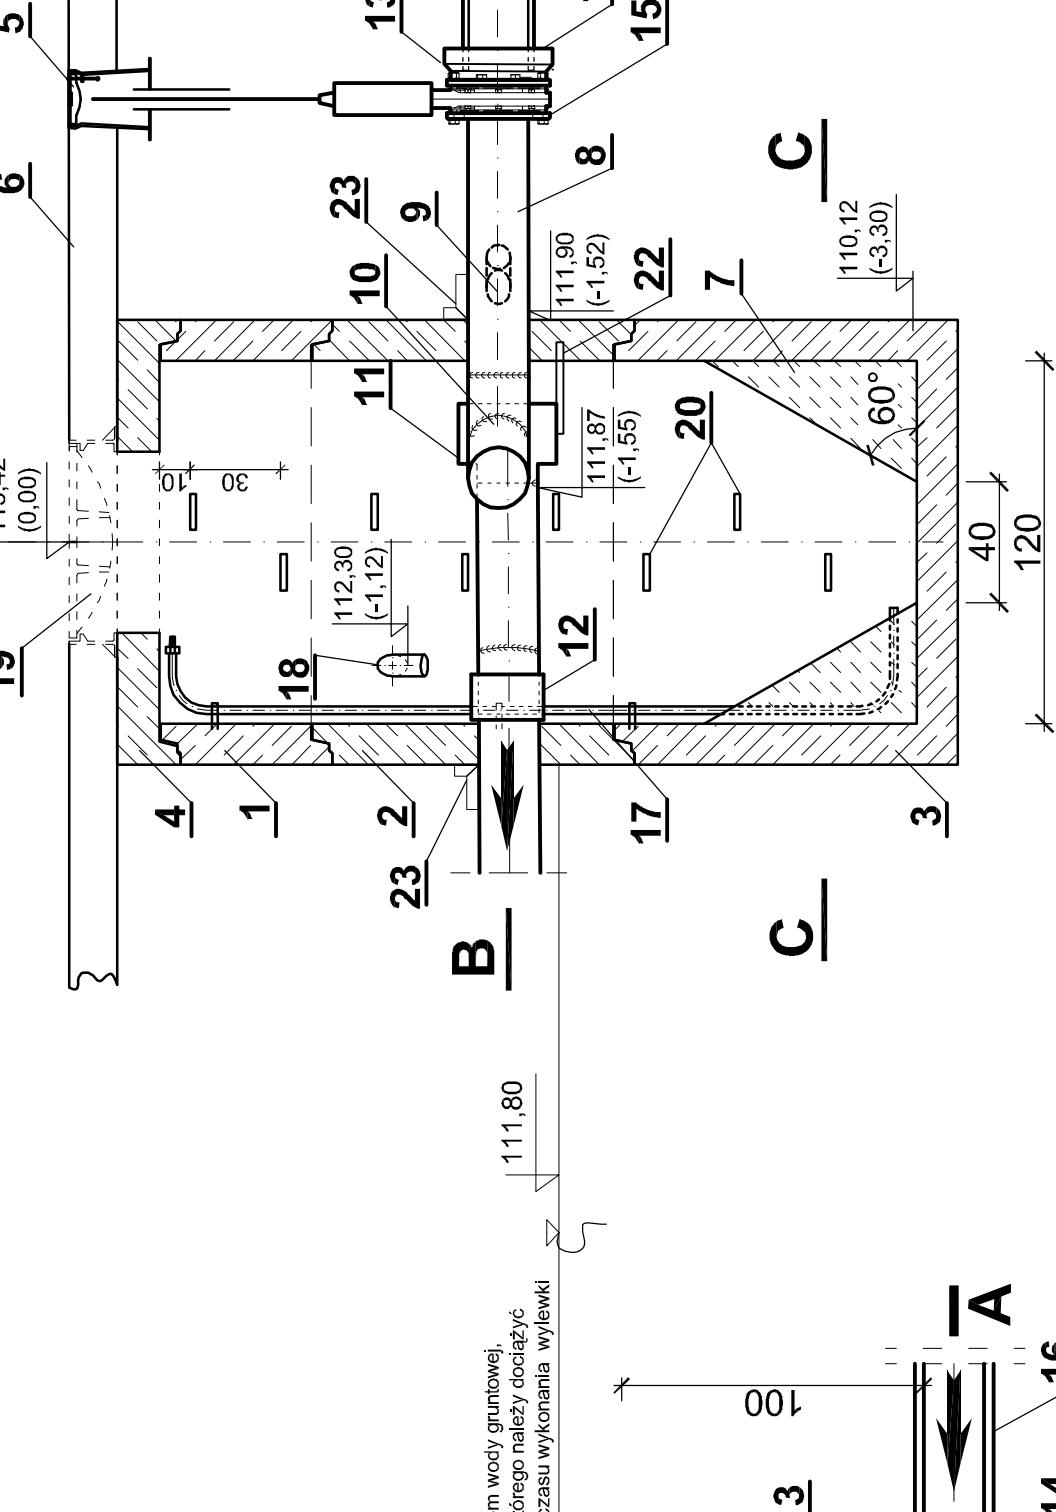

PIASKOWNIK przed tłocznią ściekową "ZABOROWO 1" Skala 1:25

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ "BIOBOX" Wiesław Mikołajczuk; ul. Polna 10/1; 87-100 Toruń; tel. (56) 659-70-03	PROJEKT WYKONAWCZY:	PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
INWESTOR: <u>GMINA GÓRZNO</u>	mgr inż. Wiesław Mikołajczuk	UAN - N-V/60/T/O/84 (spec. instal. inżynierijna)		
OBIEKT: <u>Sieciowa tłoocznia ścieków "ZABOROWO 1"</u>				
		Skala: 1 : 25	DATA: sierpień 2008r.	Rys. nr 13